

## 35.140.2317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2317 (727-211)

**Tanımı** 3x50 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1691.46	512.01	256.01
2025-Kasım	1670.95	507.63	253.82
2025-Ekim	1620.64	494.99	247.50
2025-Eylül	1581.49	479.49	239.75
2025-Ocak	1375.76	414.50	207.25
2024	942.00	159.00	79.50
2023-2	756.00	83.50	41.75
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	577.00	52.00	26.00
2022-3	649.00	33.60	16.80
2022-2	640.92	25.80	12.90
2022-1	276.00	25.80	12.90
2021	167.00	19.80	9.90
2020	108.00	16.20	8.10
2019	86.50	13.80	6.90
2018	66.50	10.90	5.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

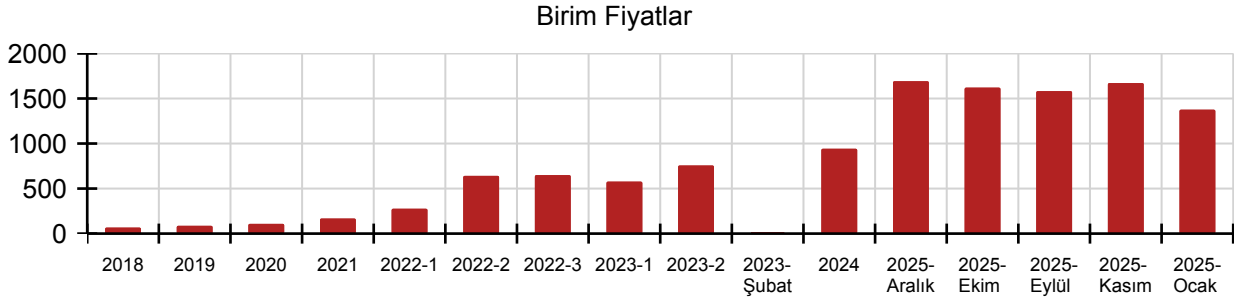

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

## 35.140.2317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2409		1x 50 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	3.000000
20.300.1405		1 1/2" ---- 40 ---- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)----Ø (mm)----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.370000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.690000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.