

## 35.140.2318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2318 (727-210)

**Tanımı** 3x70 mm<sup>2</sup> (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2274.74	566.44	283.22
2025-Kasım	2246.48	561.58	280.79
2025-Ekim	2177.85	547.63	273.82
2025-Eylül	2126.36	530.46	265.23
2025-Ocak	1850.29	458.56	229.28
2024	1250.00	159.00	79.50
2023-2	1020.00	83.50	41.75
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	782.00	52.00	26.00
2022-3	892.00	33.60	16.80
2022-2	884.02	25.80	12.90
2022-1	375.00	25.80	12.90
2021	225.00	19.80	9.90
2020	144.00	16.20	8.10
2019	116.00	13.80	6.90
2018	89.00	10.90	5.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

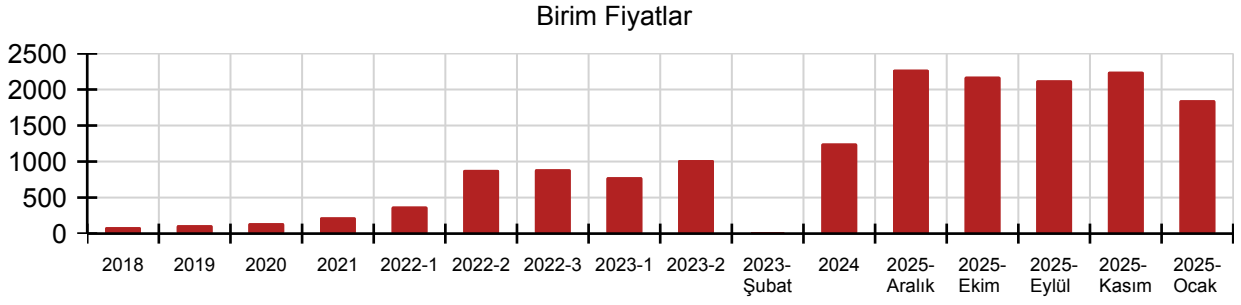

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

## 35.140.2318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2410		1x 70 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	3.000000
20.300.1406		2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.380000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.780000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.590000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.