

## 35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1501 (791-306)

**Tanımı** 2x1.5 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93.25	61.76	30.88
2025-Kasım	92.23	61.23	30.62
2025-Ekim	89.59	59.71	29.86
2025-Eylül	87.05	57.84	28.92
2025-Ocak	75.03	50.00	25.00
2024	54.50	35.40	17.70
2023-2	35.10	18.60	9.30
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	24.60	11.60	5.80
2022-3	19.90	7.45	3.73
2022-2	18.13	5.70	2.85
2022-1	12.00	5.70	2.85
2021	7.85	4.35	2.17
2020	6.85	4.35	2.18
2019	6.95	4.15	2.08
2018	5.95	3.25	1.63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

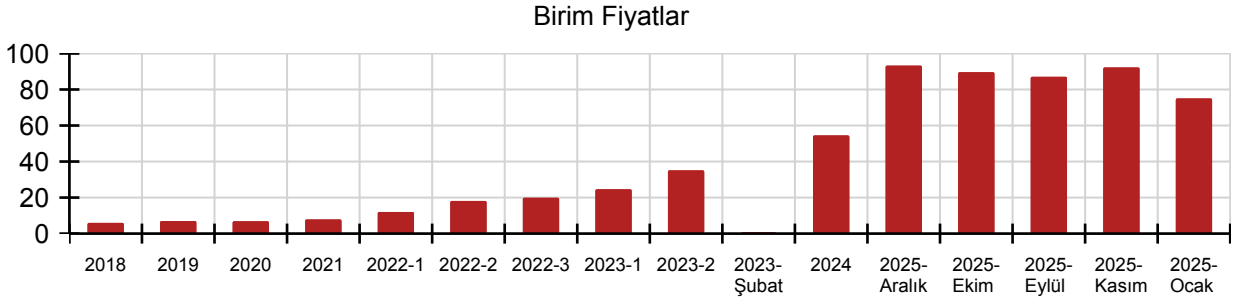

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1501		2x1.5 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.