

## 35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1531 (791-311)

**Tanımı** 3x2.5 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	127.94	65.63	32.82
2025-Kasım	126.40	65.06	32.53
2025-Ekim	122.59	63.45	31.73
2025-Eylül	119.26	61.45	30.73
2025-Ocak	102.65	53.13	26.57
2024	73.50	35.40	17.70
2023-2	51.50	18.60	9.30
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	37.50	11.60	5.80
2022-3	32.10	7.45	3.73
2022-2	30.34	5.70	2.85
2022-1	17.70	5.70	2.85
2021	11.00	4.35	2.17
2020	9.05	4.35	2.18
2019	8.85	4.15	2.08
2018	7.55	3.25	1.63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

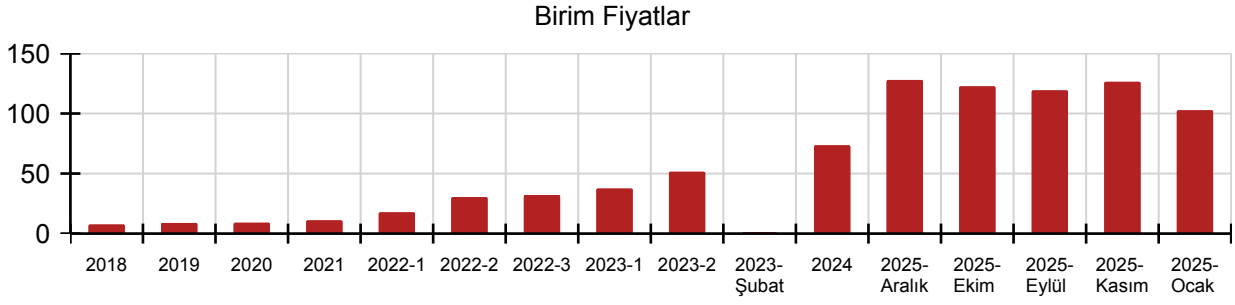

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1531		3x2.5 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.