

## 35.150.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1561 (791-317)

**Tanımı** 4x2.5 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	150.61	69.49	34.75
2025-Kasım	148.74	68.89	34.45
2025-Ekim	144.16	67.18	33.59
2025-Eylül	140.33	65.06	32.53
2025-Ocak	120.73	56.25	28.13
2024	89.00	39.40	19.70
2023-2	63.50	20.70	10.35
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	46.40	12.90	6.45
2022-3	40.20	8.30	4.15
2022-2	38.20	6.35	3.18
2022-1	21.40	6.35	3.18
2021	13.20	4.85	2.42
2020	10.80	4.85	2.43
2019	10.60	4.65	2.33
2018	8.60	3.65	1.83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

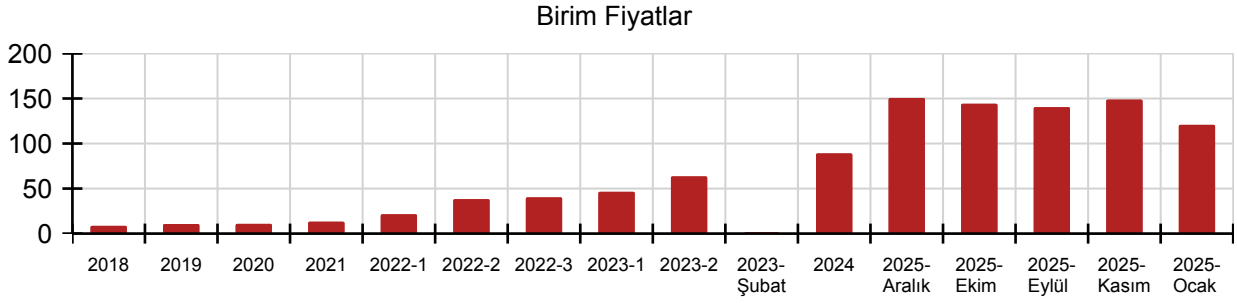

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1561 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1561		4x2.5 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.