

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1562 (791-316)

**Tanımı** 4x4 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 210.59       | 78.75         | 39.38           |
| 2025-Kasım  | 207.84       | 78.06         | 39.03           |
| 2025-Ekim   | 201.24       | 76.14         | 38.07           |
| 2025-Eylül  | 196.04       | 73.74         | 36.87           |
| 2025-Ocak   | 168.53       | 63.75         | 31.88           |
| 2024        | 120.00       | 39.40         | 19.70           |
| 2023-2      | 90.00        | 20.70         | 10.35           |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 67.50        | 12.90         | 6.45            |
| 2022-3      | 60.00        | 8.30          | 4.15            |
| 2022-2      | 57.66        | 6.35          | 3.18            |
| 2022-1      | 30.70        | 6.35          | 3.18            |
| 2021        | 18.40        | 4.85          | 2.42            |
| 2020        | 14.50        | 4.85          | 2.43            |
| 2019        | 13.90        | 4.65          | 2.33            |
| 2018        | 11.00        | 3.65          | 1.83            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

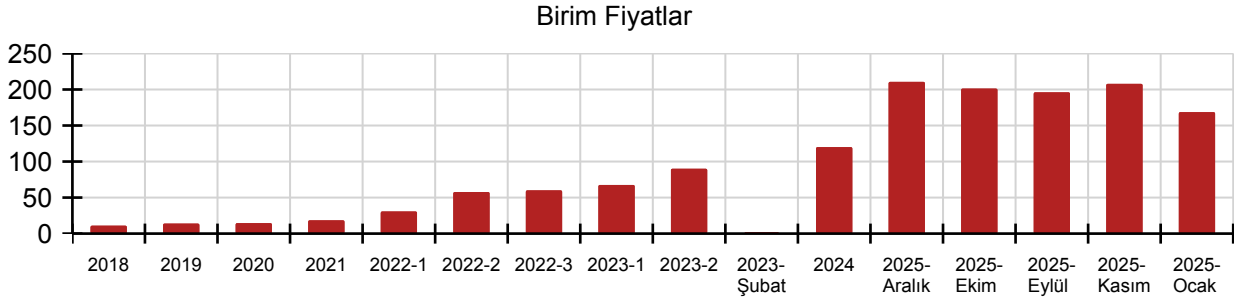

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.150.1562 |                 | 4x4 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0.060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0.120000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0.060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.