

35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1565 (791-313)

Tanımı 4x16 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	594.03	108.86	54.43
2025-Kasım	585.48	107.93	53.97
2025-Ekim	565.59	105.23	52.62
2025-Eylül	552.03	101.94	50.97
2025-Ocak	473.70	88.13	44.07
2024	336.00	39.40	19.70
2023-2	278.00	20.70	10.35
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	215.00	12.90	6.45
2022-3	200.00	8.30	4.15
2022-2	197.37	6.35	3.18
2022-1	96.00	6.35	3.18
2021	54.50	4.85	2.42
2020	40.10	4.85	2.43
2019	38.20	4.65	2.33
2018	30.50	3.65	1.83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

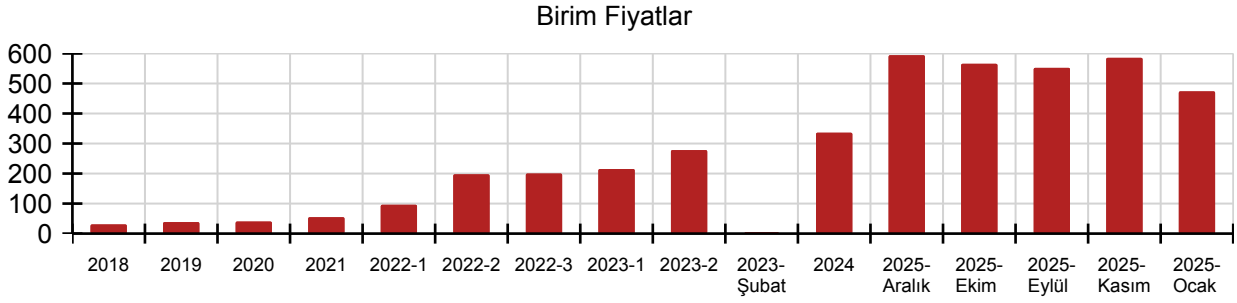

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1565		4x16 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.