

35.160.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1612 (740-106)

Tanımı Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli ilet-kenler ise normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5744.50	3765.71	1882.86
2025-Kasım	5695.06	3733.40	1866.70
2025-Ekim	5556.64	3640.60	1820.30
2025-Eylül	5408.40	3526.54	1763.27
2025-Ocak	4751.43	3048.56	1524.28
2024	1800.00	694.00	347.00
2023-2	1560.00	365.00	182.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1060.00	166.00	83.00
2022-3	571.00	107.00	53.50
2022-2	546.20	82.00	41.00
2022-1	291.00	82.00	41.00
2021	181.00	58.50	29.25
2020	129.00	47.60	23.80
2019	122.00	45.30	22.65
2018	99.50	35.80	17.90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

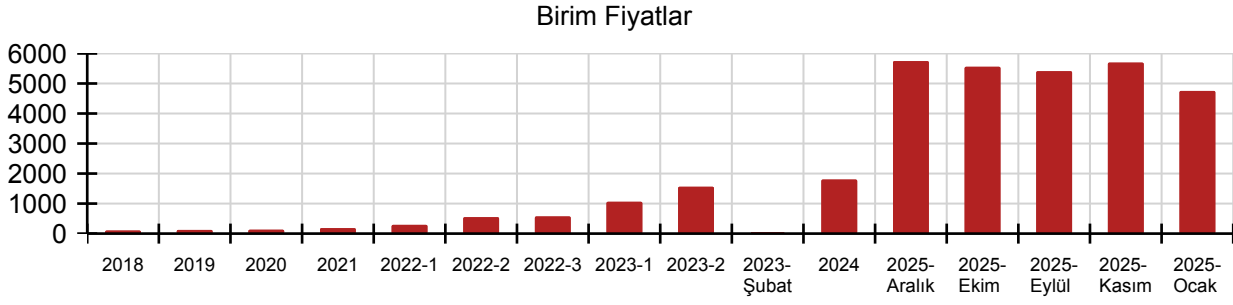

Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilecektir.

35.160.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	36.000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	12.000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.640000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5.090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3.950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.