

35.160.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.3101 (792-101)
Tanımı	Normal Sorti, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2164.40	1655.24	827.62
2025-Kasım	2144.14	1641.03	820.52
2025-Ekim	2089.54	1600.23	800.12
2025-Eylül	2030.06	1550.10	775.05
2025-Ocak	1751.59	1340.00	670.00
2024	667.00	354.00	177.00
2023-2	501.00	186.00	93.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	376.00	114.00	57.00
2022-3	280.00	73.50	36.75
2022-2	262.75	56.50	28.25
2022-1	206.00	56.50	28.25
2021	128.00	40.20	20.10
2020	91.00	32.90	16.45
2019	86.50	31.30	15.65
2018	70.50	24.70	12.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

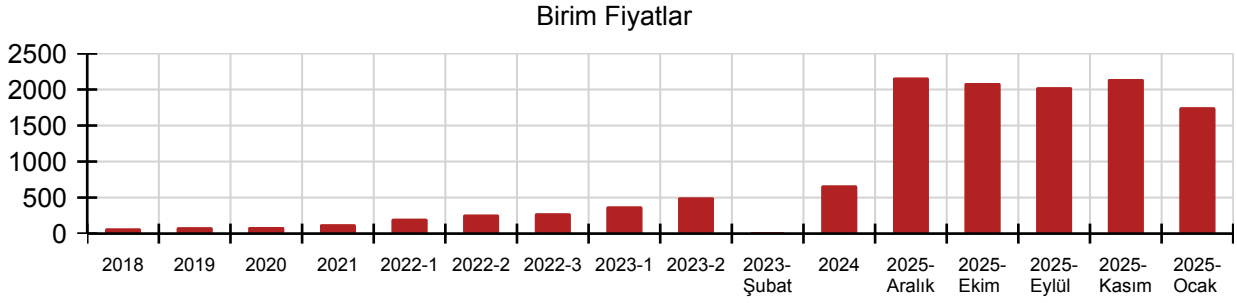

Yapım Şartları

Halojen free alev yaymaz boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm², TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduđu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi ilişitirilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir).

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	10.000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	10.000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	m	10.000000
30.185.1101		Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2.280000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.670000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.