

## 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.160.3102 (792-102)</b>
<b>Tanımı</b>	Komütatör Sorti, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2859.51	2212.01	1106.01
2025-Kasım	2832.69	2193.05	1096.53
2025-Ekim	2760.29	2138.53	1069.27
2025-Eylül	2681.33	2071.51	1035.76
2025-Ocak	2313.68	1790.75	895.38
2024	694.00	365.00	182.50
2023-2	524.00	192.00	96.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	408.00	133.00	66.50
2022-3	361.00	86.00	43.00
2022-2	341.00	66.00	33.00
2022-1	265.00	66.00	33.00
2021	164.00	46.80	23.40
2020	116.00	38.30	19.15
2019	110.00	36.40	18.20
2018	89.50	28.70	14.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

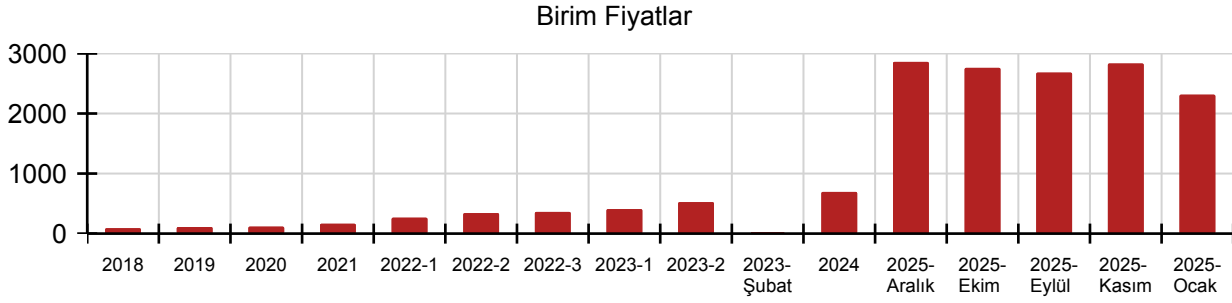

### Yapım Şartları

Halojen free alev yaymaz boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup>, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir).

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	10.000000
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	20.000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	m	12.500000
30.185.1102		Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.185.1350		Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.530000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3.100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2.190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.