

## V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1829

**Tanımı** Minare külâhi ile yuvarlak veya köşeli türbe külâhına 0.5 mm kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dâhil)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	346,26	0,00	0,00
2016	398,95	0,00	0,00
2017	463,65	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	583,05	0,00	0,00
2022-1	2048,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	845,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1096,66	0,00	0,00
2019	700,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2678,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	303,86	0,00	0,00
2023-1	3662,56	0,00	0,00
2014	337,38	0,00	0,00
2022-3	2908,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	4854,70	0,00	0,00

## V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

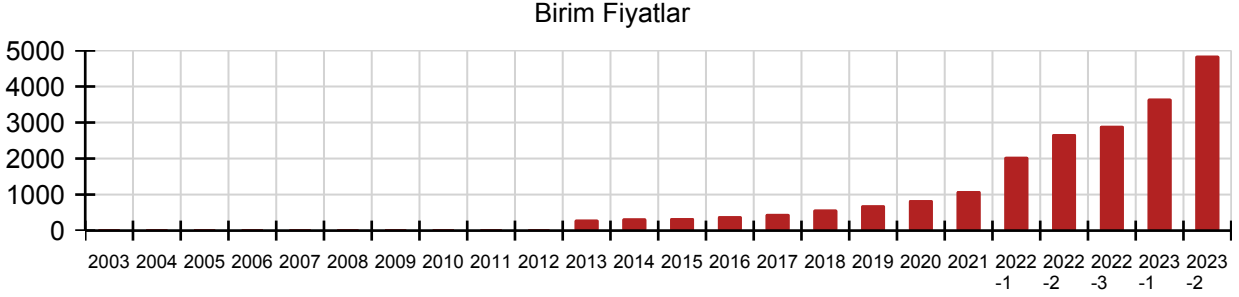

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun1 olarak, minare külâhı ile yuvarlak veya köşeli türbe külâhına 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, sürgü arası taksimatta poz no: V.1818 ve V.1820 şartlarına uyulması, fitil yerlerine 4x4 cm. kesitinde Çam kerestesinden sürgü çıtaları çakılması, levhaların ve sürgülerin ek yerlerinin 10 cm. üst üste bindirilmesi ve aralarında kontrolca krokisi verilecek köstekler konması, levhaların kenarları çıta yanlarında 7'şer cm. yukarı kıvrılarak üzerlerine 18 cm. genişlikte sürgü parçalarının konması sürgülerin çıtadan artan kısımlarının köstek uçları ile birlikte özel sürgü maşası ile aşağı kıvrılarak sıkıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Külâh zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	7,650000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	7,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.