

## V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1832/A01

**Tanımı** Düz çatı üzerine 0.5 mm Kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dâhil)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	569,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1381,24	0,00	0,00
2019	435,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	744,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	2280,04	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1895,98	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1968,39	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2935,54	0,00	0,00

## V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

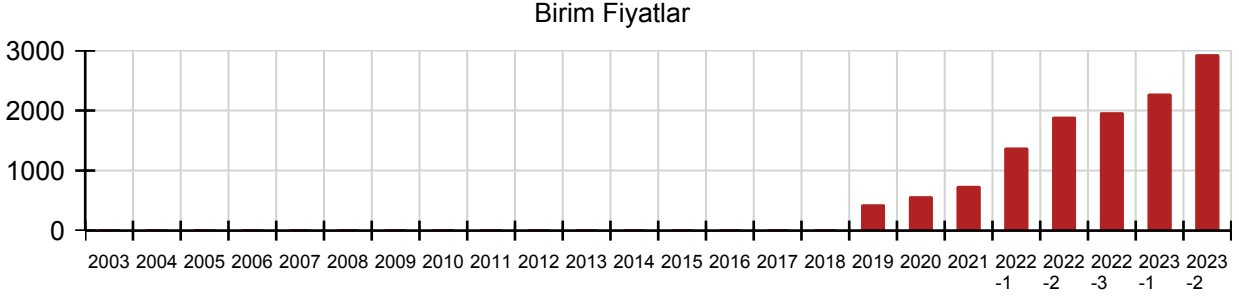

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine, şartnamesine uygun olarak 2 kat Geotekstil keçe serilmesi, çivilenmesi, ren-deli 5x5 cm. ebadında konik kadranların (Poz no: 04.152) bakır levha ile genişliğine göre döşe-meye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0.50 mm. lik bakır levhalarla (Poz no: 04.265) sürgü kenetlerinin köstekli yapılması, taşıma boşaltma her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil ahşap çatı üzerine 1 m2 bakır levha ile köstekli ve sürgülü çatı örtüsü yapılmasının, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Meyilli çatı üzerinden m2 olarak hesaplanır. (Sürgünün yan yüzey ölçüye dahil edilmez)

## V.1832/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V56/5		Geleneksel Dövme Yün Keçe 750 g/m2 ( ±50 gr/m2)	M <sup>2</sup>	1,050000
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	6,075000
04.V007/4		Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,750000
		Keçe Serilmesi		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.