

25.255.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.255.3012 (174-618)

Tanımı 10 atmosfer işletme Basıncında: 1.500 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65242.11	5327.15	2663.58
2025-Kasım	63886.33	5273.80	2636.90
2025-Ekim	63001.16	5149.25	2574.63
2025-Eylül	61293.11	4989.79	2494.90
2025-Ocak	53252.35	4311.23	2155.62
2024	42407.65	3277.41	1638.71
2023-2	32510.46	2004.96	1002.48
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	23023.89	1255.81	627.91
2022-3	19740.60	841.00	420.50
2022-2	19545.75	663.86	331.93
2022-1	9243.17	627.88	313.94
2021	6510.09	406.10	203.05
2020	5115.10	335.29	167.65
2019	4552.16	285.83	142.92
2018	3399.00	132.00	66.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

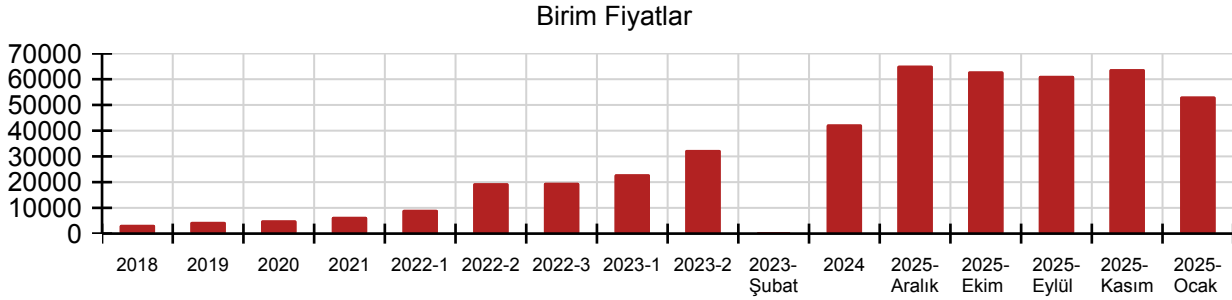

Yapım Şartları

TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genişleme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metod ile boyanıp fırınlanacaktır. Genişleme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 litre kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.