

## 35.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1506 (715-1456)

**Tanımı** 4x200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8864.70      | 664.73        | 332.37          |
| 2025-Kasım  | 8761.31      | 659.03        | 329.52          |
| 2025-Ekim   | 8572.39      | 642.63        | 321.32          |
| 2025-Eylül  | 8463.46      | 622.50        | 311.25          |
| 2025-Ocak   | 7215.13      | 538.13        | 269.07          |
| 2024        | 6310.00      | 240.00        | 120.00          |
| 2023-2      | 4000.00      | 126.00        | 63.00           |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 3300.00      | 78.50         | 39.25           |
| 2022-3      | 2400.00      | 50.50         | 25.25           |
| 2022-2      | 2383.15      | 38.50         | 19.25           |
| 2022-1      | 1600.00      | 38.50         | 19.25           |
| 2021        | 891.00       | 27.50         | 13.75           |
| 2020        | 759.00       | 27.50         | 13.75           |
| 2019        | 691.00       | 26.40         | 13.20           |
| 2018        | 552.00       | 20.80         | 10.40           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

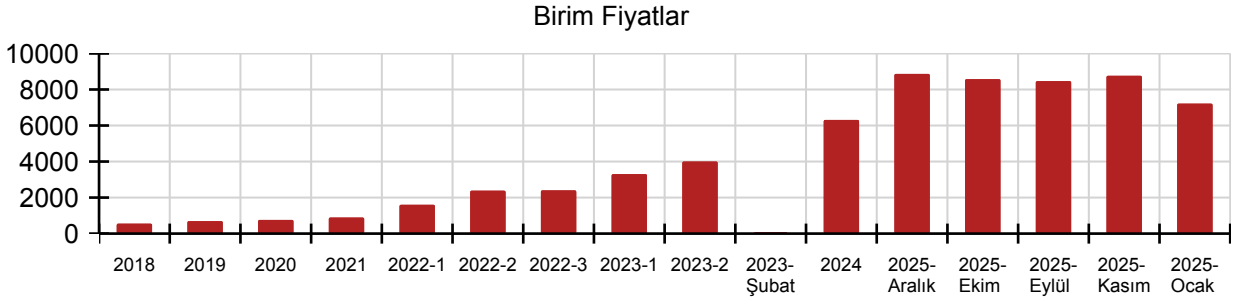

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeri ne eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

## 35.110.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.110.1506 |                 | 4 x 200 A'e kadar Icu 35kA, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0.500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0.800000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0.800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.