

25.255.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.255.2014 (174-520)

Tanımı 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 2.500 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89731,15	6659,04	3329,52
2025-Kasım	87844,16	6586,63	3293,32
2025-Ekim	86646,90	6436,00	3218,00
2025-Eylül	84304,96	6238,11	3119,06
2025-Ocak	73250,56	5388,06	2694,03
2024	58392,33	4104,83	2052,42
2023-2	45950,54	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32611,61	1599,11	799,56
2022-3	29280,44	1092,94	546,47
2022-2	29062,09	874,59	437,30
2022-1	13615,13	802,63	401,32
2021	9594,43	515,18	257,59
2020	8872,94	427,13	213,57
2019	7708,64	364,45	182,23
2018	5990,00	268,00	134,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

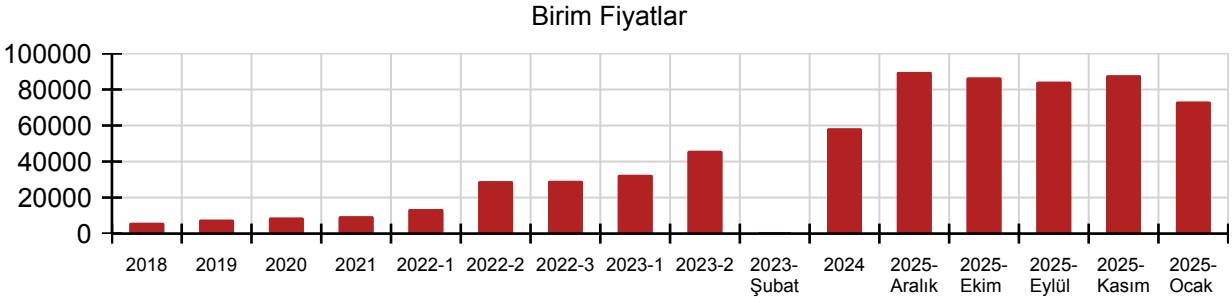

Yapım Şartları

TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genişleme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağızı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metod ile boyanıp fırınlanacaktır. Genişleme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 litre kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.255.2014		8 Atmosfer İşletme Basıncında 2500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.