

### 35.110.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1201 (715-1151)</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                                     |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4020,15      | 463,23        | 231,62          |
| 2025-Kasım  | 3973,80      | 459,25        | 229,63          |
| 2025-Ekim   | 3887,55      | 447,84        | 223,92          |
| 2025-Eylül  | 3835,00      | 433,80        | 216,90          |
| 2025-Ocak   | 3271,30      | 375,00        | 187,50          |
| 2024        | 2820,00      | 187,00        | 93,50           |
| 2023-2      | 2180,00      | 98,00         | 49,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1790,00      | 61,00         | 30,50           |
| 2022-3      | 1300,00      | 39,40         | 19,70           |
| 2022-2      | 1283,97      | 30,30         | 15,15           |
| 2022-1      | 782,00       | 30,30         | 15,15           |
| 2021        | 439,00       | 21,60         | 10,80           |
| 2020        | 375,00       | 21,60         | 10,80           |
| 2019        | 342,00       | 20,70         | 10,35           |
| 2018        | 263,00       | 16,30         | 8,15            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

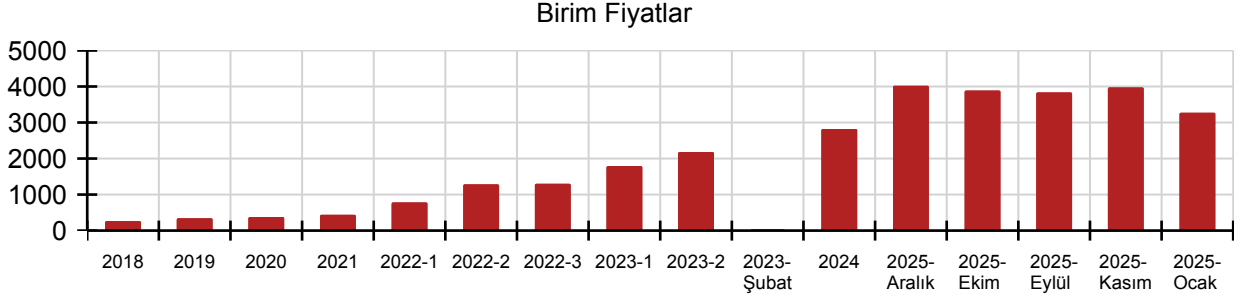

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan lcs değeri en az % 50 lcu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, lcs: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

### 35.110.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 30.110.1201 |                 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                 | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                          | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                 | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.