# 35.110.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.110.1352** **(715-1302)** |
| Tanımı | 3 x 100A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4650,68 | 530,39 | 265,20 |
| 2025-Kasım | 4597,05 | 525,85 | 262,93 |
| 2025-Ekim | 4497,26 | 512,76 | 256,38 |
| 2025-Eylül | 4436,59 | 496,70 | 248,35 |
| 2025-Ocak | 3784,40 | 429,38 | 214,69 |
| 2024 | 3130,00 | 187,00 | 93,50 |
| 2023-2 | 2360,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1940,00 | 61,00 | 30,50 |
| 2022-3 | 1410,00 | 39,40 | 19,70 |
| 2022-2 | 1393,97 | 30,30 | 15,15 |
| 2022-1 | 930,00 | 30,30 | 15,15 |
| 2021 | 521,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2020 | 444,00 | 21,60 | 10,80 |
| 2019 | 411,00 | 20,70 | 10,35 |
| 2018 | 305,00 | 16,30 | 8,15 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

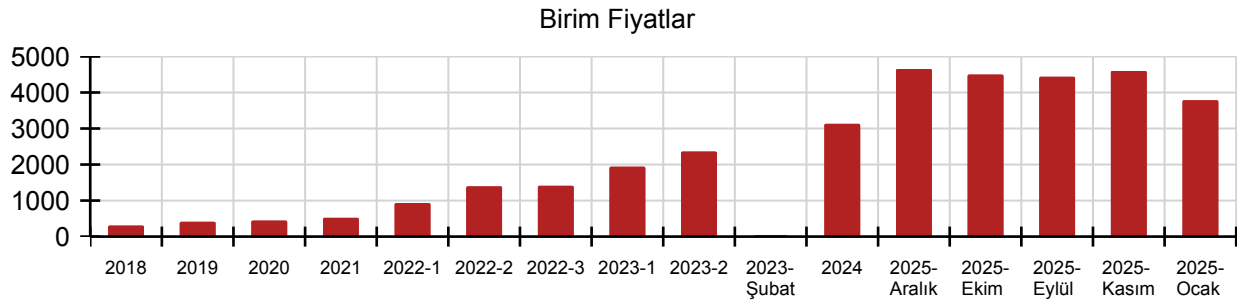


## Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.1352 | | 3 x 100A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1) In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.