35.110.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.5155** **(715-535)**
Tanımı	3x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	265394,98	5211,19	2605,60
2025-Kasım	262250,54	5166,48	2583,24
2025-Ekim	256647,86	5038,05	2519,03
2025-Eylül	253672,46	4880,18	2440,09
2025-Ocak	216078,75	4218,75	2109,38
2024	207600,00	15000,00	7500,00
2023-2	153700,00	15000,00	7500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	124900,00	9370,00	4685,00
2022-3	90360,00	6060,00	3030,00
2022-2	88953,00	4660,00	2330,00
2022-1	56050,00	4660,00	2330,00
2021	33210,00	4660,00	2330,00
2020	28850,00	4660,00	2330,00
2019	27050,00	4660,00	2330,00
2018	20900,00	3680,00	1840,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

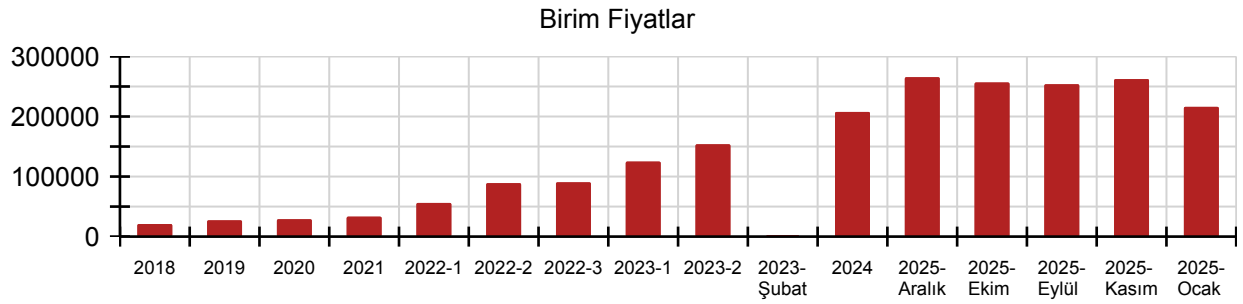

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5155		3x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	7,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.