# 35.100.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.100.2205** **(700-2205)** |
| Tanımı | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 8770,60 | 894,96 | 447,48 |
| 2025-Kasım | 8667,73 | 885,91 | 442,96 |
| 2025-Ekim | 8481,18 | 865,06 | 432,53 |
| 2025-Eylül | 8369,13 | 838,30 | 419,15 |
| 2025-Ocak | 7137,18 | 724,28 | 362,14 |
| 2024 | 5260,00 | 327,00 | 163,50 |
| 2023-2 | 3250,00 | 172,00 | 86,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2530,00 | 107,00 | 53,50 |
| 2022-3 | 1640,00 | 69,00 | 34,50 |
| 2022-2 | 1622,70 | 53,00 | 26,50 |
| 2022-1 | 914,00 | 53,00 | 26,50 |
| 2021 | 726,00 | 37,70 | 18,85 |
| 2020 | 699,00 | 30,90 | 15,45 |
| 2019 | 694,00 | 26,40 | 13,20 |
| 2018 | 481,00 | 20,80 | 10,40 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.100.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

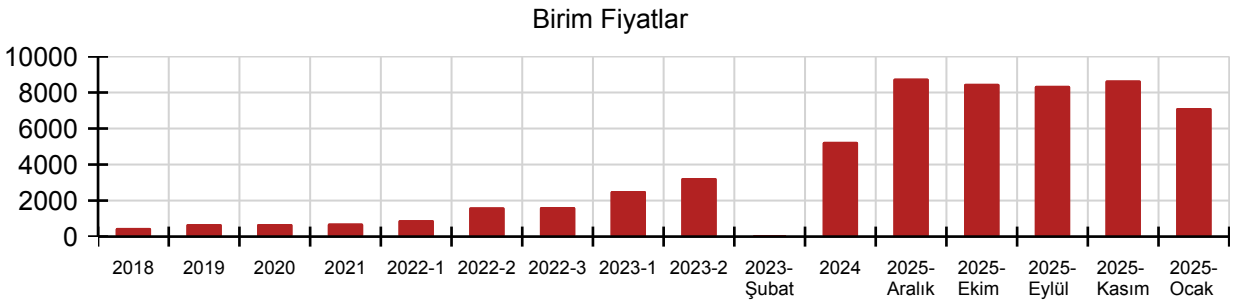


## Yapım Şartları

Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sacdan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından BFT No 35.100.2100 ile aynı olan gömme tip galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Ölçü: BFT No 35.100.2100 ile aynıdır.
Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.100.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.100.2205 | | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.