# 25.235.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.235.1007** **(165-1007)** |
| Tanımı | 45 kW anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1.200 cm boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 101686,25 | 17845,74 | 8922,87 |
| 2025-Kasım | 100401,20 | 17677,34 | 8838,67 |
| 2025-Ekim | 99308,96 | 17251,00 | 8625,50 |
| 2025-Eylül | 97349,95 | 16714,23 | 8357,12 |
| 2025-Ocak | 81619,31 | 14444,31 | 7222,16 |
| 2024 | 72027,33 | 10964,83 | 5482,42 |
| 2023-2 | 55531,79 | 6681,79 | 3340,90 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 39116,61 | 4154,11 | 2077,06 |
| 2022-3 | 34525,44 | 2742,31 | 1371,16 |
| 2022-2 | 33926,46 | 2143,34 | 1071,67 |
| 2022-1 | 21333,88 | 2071,38 | 1035,69 |
| 2021 | 14069,95 | 1346,86 | 673,43 |
| 2020 | 11689,28 | 1108,75 | 554,38 |
| 2019 | 10563,24 | 944,58 | 472,29 |
| 2018 | 7940,00 | 712,00 | 356,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.235.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

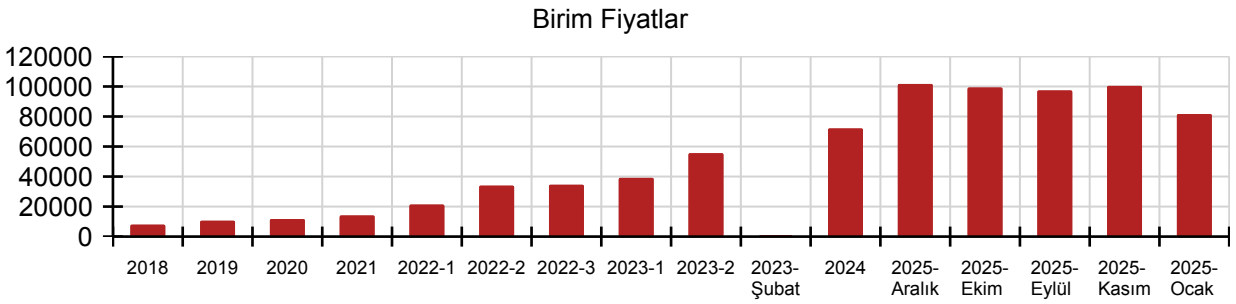


## Yapım Şartları

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısıl işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.235.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.235.1007 | | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 10,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 21,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 21,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.