25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5316** **(193-266)**
Tanımı	Ø=800, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19839,96	2269,76	1134,88
2025-Kasım	19641,06	2250,29	1125,15
2025-Ekim	19093,90	2194,35	1097,18
2025-Eylül	18750,29	2125,59	1062,80
2025-Ocak	16387,50	1837,50	918,75
2024	15942,50	1392,50	696,25
2023-2	9396,25	843,75	421,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7095,00	516,25	258,13
2022-3	6053,13	333,13	166,57
2022-2	5976,25	256,25	128,13
2022-1	4256,25	256,25	128,13
2021	2752,24	167,94	83,97
2020	1919,90	137,63	68,82
2019	1814,53	117,13	58,57
2018	1470,00	141,00	70,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

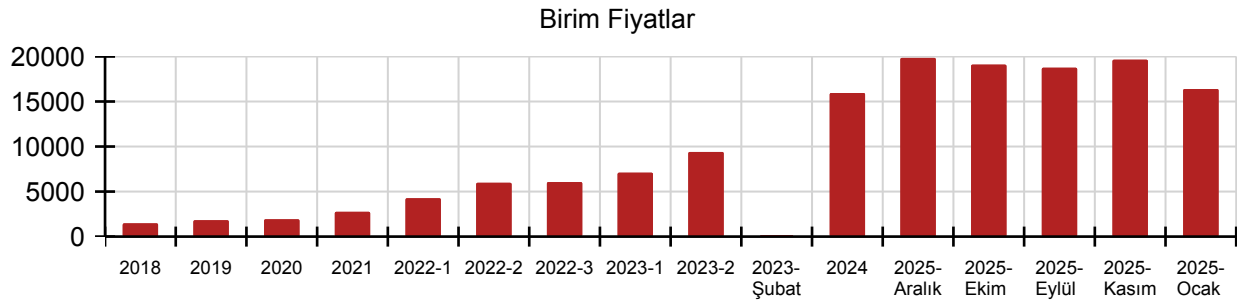

Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.
Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5316		Ø 800 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.