

## 35.140.2611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2611 (783-111)

**Tanımı** 6x0.75 mm<sup>2</sup>, FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	100,80	65,63	32,82
2025-Kasım	99,68	65,06	32,53
2025-Ekim	96,83	63,45	31,73
2025-Eylül	94,08	61,45	30,73
2025-Ocak	81,08	53,13	26,57
2024	43,90	23,20	11,60
2023-2	30,20	12,20	6,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,80	7,60	3,80
2022-3	18,40	4,90	2,45
2022-2	17,23	3,75	1,88
2022-1	9,85	3,75	1,88
2021	6,45	2,85	1,43
2020	5,15	2,85	1,43
2019	3,75	2,70	1,35
2018	3,80	2,10	1,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

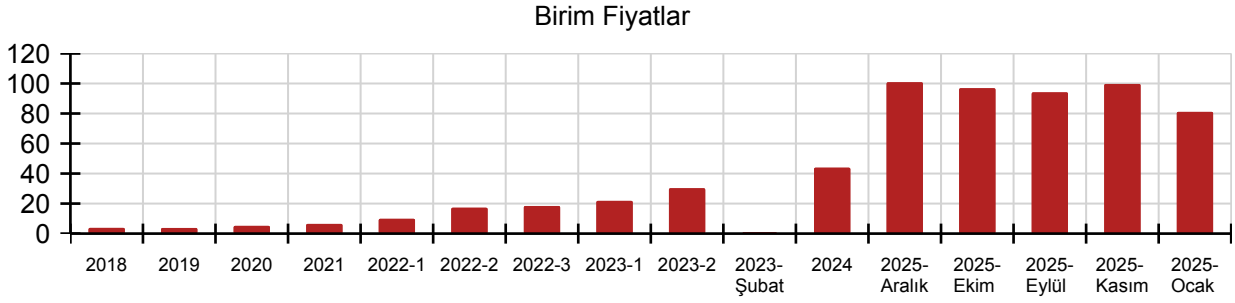

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliđe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

## 35.140.2611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2611		6 x 0.75 mm <sup>2</sup> FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.