25.622.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.622.1203**
Tanımı	1200 Litre en az 0,5 Kw DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	100484,51	1852,88	926,44
2025-Kasım	98634,16	1836,98	918,49
2025-Ekim	98003,73	1791,30	895,65
2025-Eylül	96760,50	1735,18	867,59
2025-Ocak	80225,00	1500,00	750,00
2024	63685,00	1135,00	567,50
2023-2	42387,50	687,50	343,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33515,00	427,50	213,75
2022-3	31785,75	276,25	138,13
2022-2	31722,00	212,50	106,25
2022-1	17062,50	212,50	106,25
2021	11275,00	151,28	75,64
2020	9020,00	124,00	62,00
2019	7102,50	105,00	52,50
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

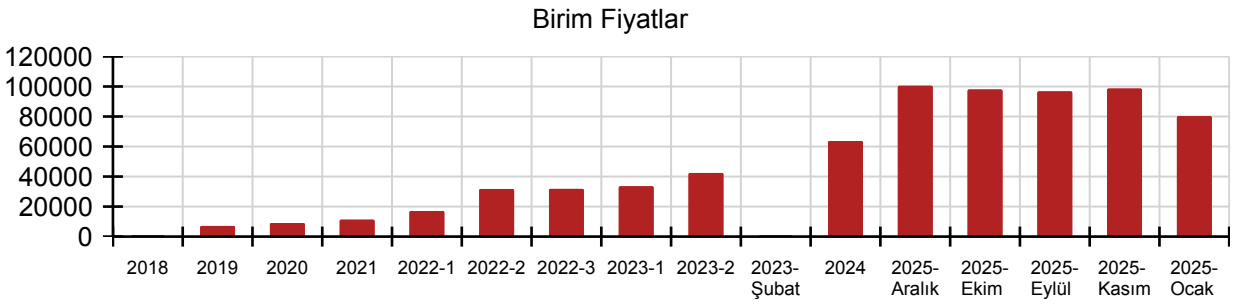

Yapım Şartları

Dış yüzeyleri min. 0.60 mm iç yüzeyleri min. 0.50 mm iç yüzey tabanı min. 0.50 mm kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanında sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m³ dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az üç adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar dijital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +43 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde 4 adet paslanmaz çelikten ayarlanabilir ayaklı Depo Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 ° C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1203		1200 Litre en az 0,5 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.