25.622.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.622.1402** **(465-707)**
Tanımı	3 kapılı , en az 300 litre Tezgah Tipi Soğutma Dolapları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	88886,28	2501,38	1250,69
2025-Kasım	87258,14	2479,91	1239,96
2025-Ekim	86684,34	2418,26	1209,13
2025-Eylül	85568,86	2342,49	1171,25
2025-Ocak	70975,00	2025,00	1012,50
2024	55544,75	1532,25	766,13
2023-2	40103,13	928,13	464,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31177,13	577,13	288,57
2022-3	28189,19	372,94	186,47
2022-2	28103,13	286,88	143,44
2022-1	18349,38	286,88	143,44
2021	12678,96	188,16	94,08
2020	9389,59	154,25	77,13
2019	7827,40	131,29	65,65
2018	6510,00	253,00	126,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

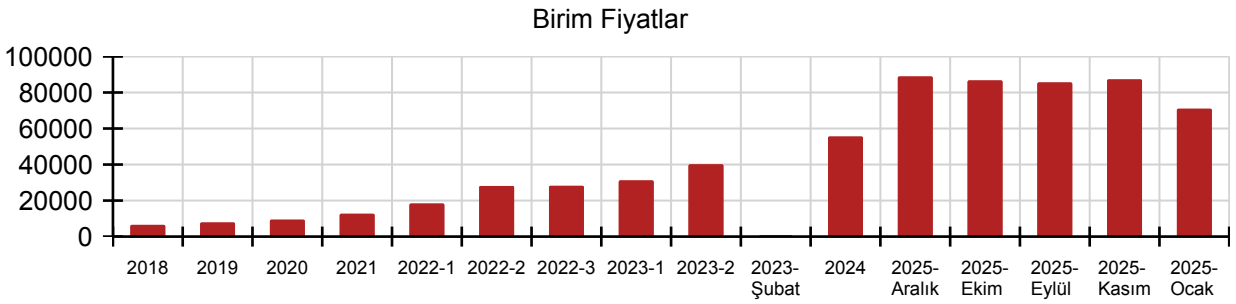

Yapım Şartları

Dış yüzeyleri min. 0.60 mm iç yüzeyleri min. 0.50 mm üst tabla min. 1.0 mm, iç yüzey tabanı min. 0.50 mm kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m³ dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, kapı ağız ölçüleri GN 1/1 kap girecek şekilde yapılmalı ve yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az iki adet paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar dijital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1402		3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.