25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.605.1416**
Tanımı	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmaılı Garnitürlük Üniteleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	138539.06	7411.50	3705.75
2025-Kasım	136729.01	7347.90	3673.95
2025-Ekim	135504.83	7165.20	3582.60
2025-Eylül	133055.94	6940.70	3470.35
2025-Ocak	111062.50	6000.00	3000.00
2024	85352.50	4540.00	2270.00
2023-2	56625.00	2750.00	1375.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	43147.50	1710.00	855.00
2022-3	27001.41	1105.00	552.50
2022-2	26746.41	850.00	425.00
2022-1	19683.75	850.00	425.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

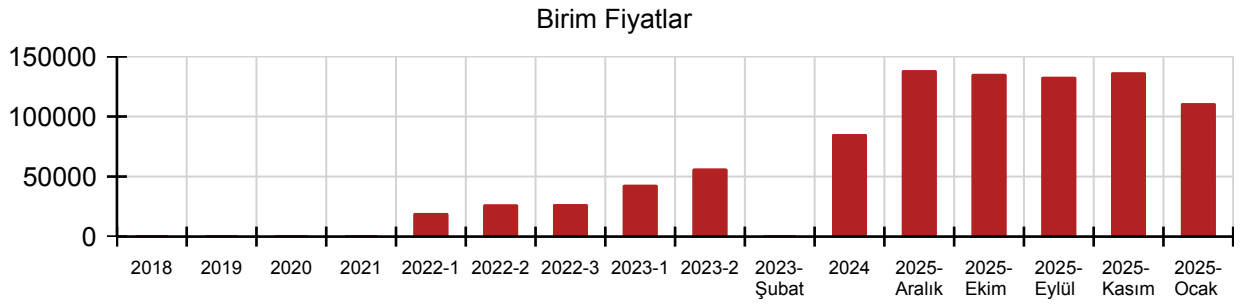

Yapım Şartları

Dış yüzeyleri min. 0.60 mm iç yüzeyleri min. 0.50 mm iç yüzey tabanı min. 0.50 mm kalınlıkta, Paslanmaz sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m³ dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kademeli sıcaklık ayar dijital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın yanına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, kompresör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik yapılabilen, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olacak, küvet adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen Soğutmalı Garnitürlük bir buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.605.1416		10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.