25.627.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.627.1533** **(590-1813)**
Tanımı	(50.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1796813,64	110303,44	55151,72
2025-Kasım	1764499,84	109357,04	54678,52
2025-Ekim	1751782,54	106638,75	53319,38
2025-Eylül	1728142,60	103297,04	51648,52
2025-Ocak	1435421,88	89296,88	44648,44
2024	1064812,50	67687,50	33843,75
2023-2	978515,63	41015,63	20507,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	719406,25	25031,25	12515,63
2022-3	677439,84	16148,44	8074,22
2022-2	673713,28	12421,88	6210,94
2022-1	389296,88	12421,88	6210,94
2021	256625,00	7808,00	3904,00
2020	205300,00	6400,00	3200,00
2019	183000,00	5440,00	2720,00
2018	174400,00	4300,00	2150,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

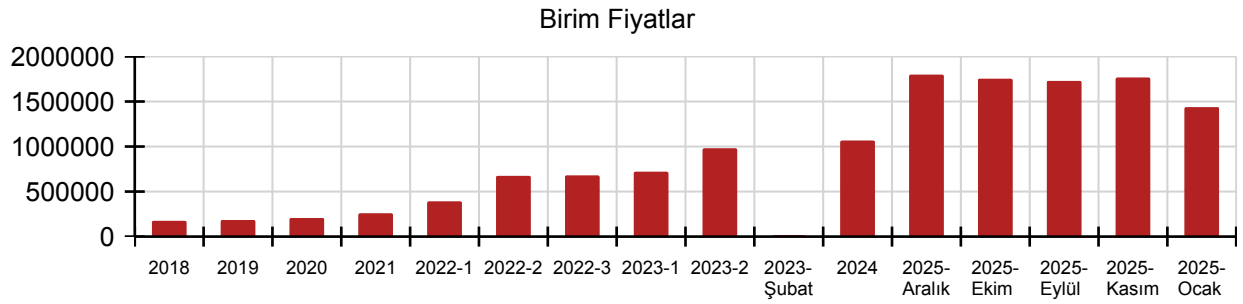

Yapım Şartları

Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı
(+45 °C kondenzasyon, -30 evaporasyon)
Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık ya da kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte işyerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.627.1533		(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	37,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	150,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	150,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.