35.172.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.172.1400**
Tanımı	Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.) Bina cephelerine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır. Armatür gövdesi,
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

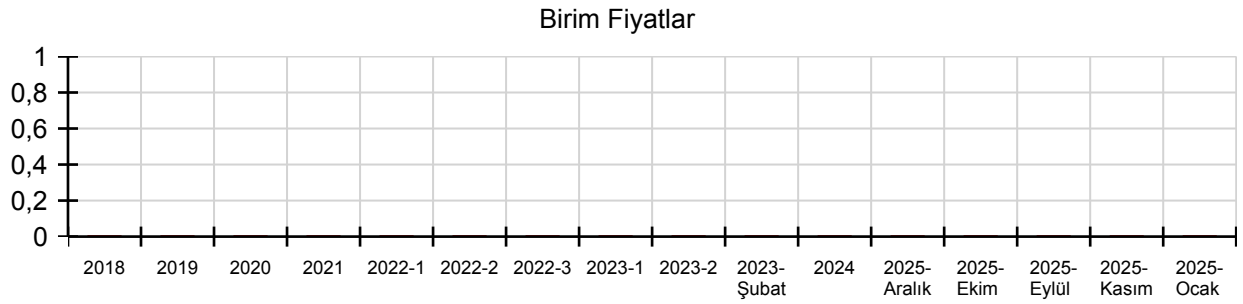

Yapım Şartları

Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.)
Bina cephelerine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır. Armatür gövdesi, alüminyum ekstrüzyon veya enjeksiyon malzemeden olmalı ve dış mekan koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dirençli ve çizilmez özellikli elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır. Darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır. Contalama sistemi sızdırmazlığı sağlamalıdır.
LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip apliğin tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.