35.172.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.172.1600**
Tanımı	Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.) Alçak duvarların, babaların, sütun başlarının veya merdiven korkuluklarının üzerine monte edilebilen armatür, en az IP54 koruma sınıfında, en az IK08 darbe dayanım sınıfında olmalıdır. Dış mekan koşullarına dayanıklı, korozy
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

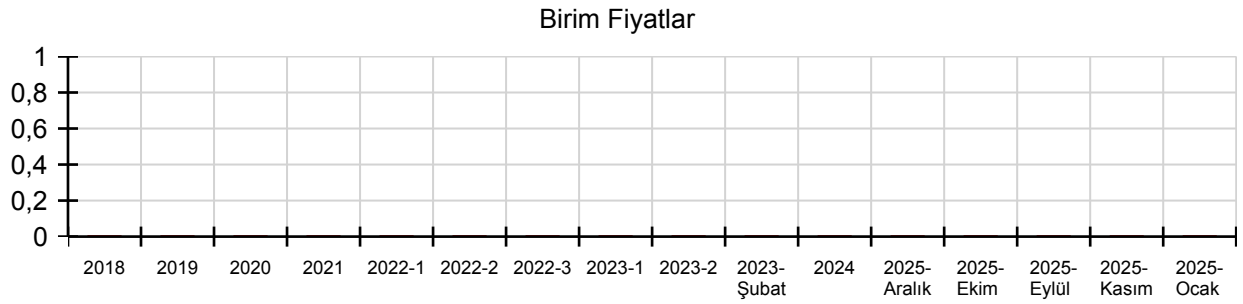

Yapım Şartları

Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)
Alçak duvarların, babaların, sütun başlarının veya merdiven korkuluklarının üzerine monte edilebilen armatür, en az IP54 koruma sınıfında, en az IK08 darbe dayanım sınıfında olmalıdır.
Dış mekan koşullarına dayanıklı, korozyona dirençli alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Işık çıkışını sağlayan kısımlar darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli malzemeden yapılmış olmalıdır.
LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.