35.172.1718 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.172.1718**
Tanımı	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1718 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

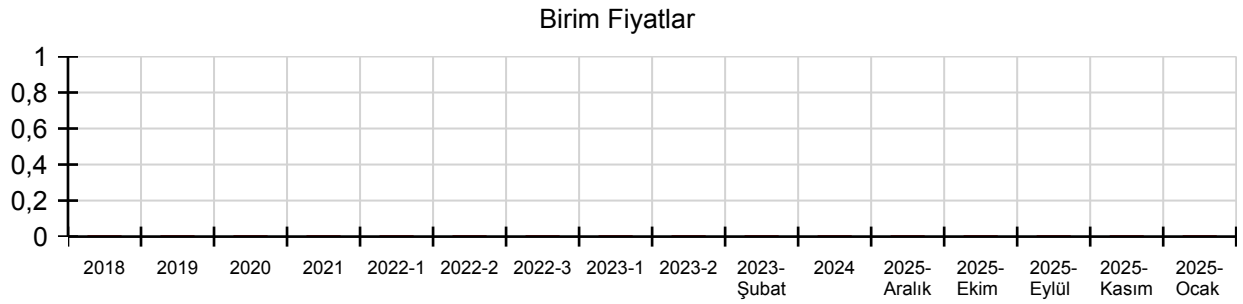

Yapım Şartları

Aydınlatma Direği: (Ölçü: Ad.)
Üzerine armatür monte edilen, kendisi ışık kaynağı olmayan taşıyıcı elemandır. Park ve bahçe aydınlatılması başta olmak üzere, yaya yolu, bisiklet yolu ve konut bölgeleri gibi alçak ve orta yükseklikteki yol aydınlatmalarında kullanılır.
Direk alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden imal olmalı ve TS EN 40 standardına uygun olmalıdır.
Verilen ölçüler, direğin taban çapı veya kenar uzunluğu ile direk yüksekliği (boy) ölçüleridir.
Direğin taşıyabileceği maksimum armatür ağırlığı ve hesaplanan rüzgar yükü değerleri belirtilmelidir.
Direğin montajı için gerekli olan flanş boyutları ve ankraj detayları (temel tasarımı için) şartnamede veya ekli projelerde tanımlanmalıdır ve fiyata dahildir.
Direğin, montaj edileceği yerin kazılması, beton ve demir malzemesi ve işçiliği fiyata dahil olmayıp, ilgili pozlardan ödenir.
Aydınlatma direğinin tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1718 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.