35.180.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.180.3006** **(742-606)**
Tanımı	10 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	136549,13	20867,93	10433,97
2025-Kasım	134991,96	20688,94	10344,47
2025-Ekim	132043,65	20174,55	10087,28
2025-Eylül	130158,80	19542,41	9771,21
2025-Ocak	111089,55	16893,75	8446,88
2024	88660,00	15640,00	7820,00
2023-2	51300,00	8230,00	4115,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38270,00	5140,00	2570,00
2022-3	33440,00	3320,00	1660,00
2022-2	32668,00	2550,00	1275,00
2022-1	28430,00	2550,00	1275,00
2021	19150,00	2120,00	1060,00
2020	17600,00	2120,00	1060,00
2019	16860,00	2120,00	1060,00
2018	15070,00	1670,00	835,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

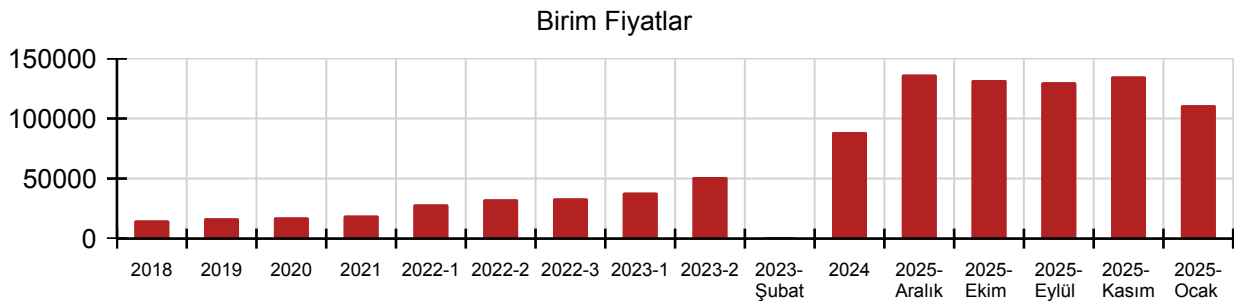

Yapım Şartları

TS HD 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215 standartlarını sağlayan; nominal çıkışı 3,15 kVA, 4 kVA, 5 kVA, 6,3 kVA, 8 kVA, 10 kVA değerlerinde trafo gücü, beyan gerilimi ve nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen, çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5 mA'den küçük tıbbi izolasyon trafosu, izolasyon hatası, trafonun aşırı sıcaklık ve yük hatası verebilen, dâhili empedansı 100 kohmdan büyük, test akımı 24 V'dan büyük olmayan, ölçü akımı 50 µA'den küçük, haberleşme protokolüne sahip ve alarm gösterge paneli ile haberleşebilir durumda olacak şekilde imal edilmiş troidal akım trafosu ile beraber izolasyon izleme cihazı, izolasyon hatası, trafo aşırı sıcaklık ve aşırı yük alarmı verebilecek, normal işletmede yeşil renk sinyal lambası, yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaştığında yanan sarı renk sinyal lambası, sesleri duyulabilir alarmı bulunan, hata giderildikten sonra normal işletmeye dönen, izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir alarm paneli ile ve projeye göre seçilecek 20 adet 2 kutuplu otomatlar içeren izolasyon güç panelinin işyerinde temini ve yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.180.3006		10 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	18,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	18,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.