25.625.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.3303** **(590-933)**
Tanımı	120 mm dolgulu, Her iki yüzü krom kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6675,28	722,61	361,31
2025-Kasım	6558,36	716,41	358,21
2025-Ekim	6505,28	698,61	349,31
2025-Eylül	6411,73	676,71	338,36
2025-Ocak	5336,25	585,00	292,50
2024	3962,25	443,50	221,75
2023-2	2678,75	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2091,25	163,75	81,88
2022-3	1940,56	105,63	52,82
2022-2	1916,19	81,25	40,63
2022-1	1062,50	81,25	40,63
2021	710,00	62,22	31,11
2020	568,00	51,00	25,50
2019	474,00	43,10	21,55
2018	364,00	34,00	17,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

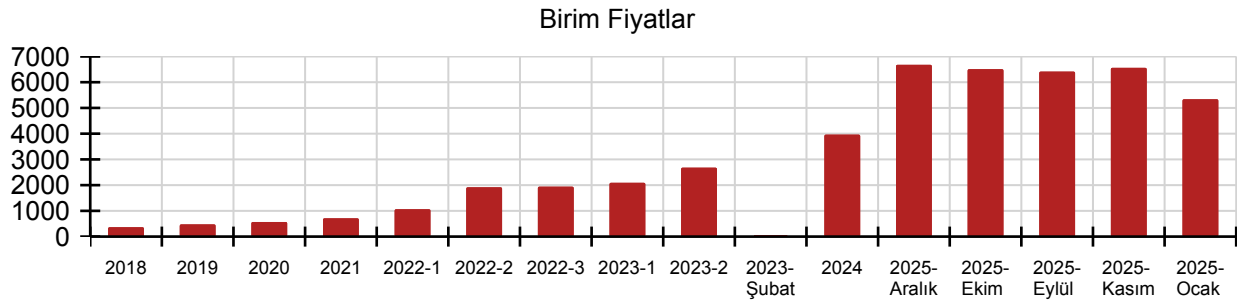

Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m³ yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², en az 125 gr/m² galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla, ?=0,022 W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmenliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.3303		120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.