

## 25.625.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.625.3504 (590-954)</b>                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 150 mm dolgulu, Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                                                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4860,19      | 722,61        | 361,31          |
| 2025-Kasım  | 4777,04      | 716,41        | 358,21          |
| 2025-Ekim   | 4734,71      | 698,61        | 349,31          |
| 2025-Eylül  | 4663,01      | 676,71        | 338,36          |
| 2025-Ocak   | 3887,50      | 585,00        | 292,50          |
| 2024        | 2889,75      | 443,50        | 221,75          |
| 2023-2      | 1980,00      | 268,75        | 134,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1431,25      | 163,75        | 81,88           |
| 2022-3      | 1267,36      | 105,63        | 52,82           |
| 2022-2      | 1242,99      | 81,25         | 40,63           |
| 2022-1      | 702,50       | 81,25         | 40,63           |
| 2021        | 480,00       | 69,54         | 34,77           |
| 2020        | 384,00       | 57,00         | 28,50           |
| 2019        | 310,00       | 48,10         | 24,05           |
| 2018        | 245,00       | 38,00         | 19,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

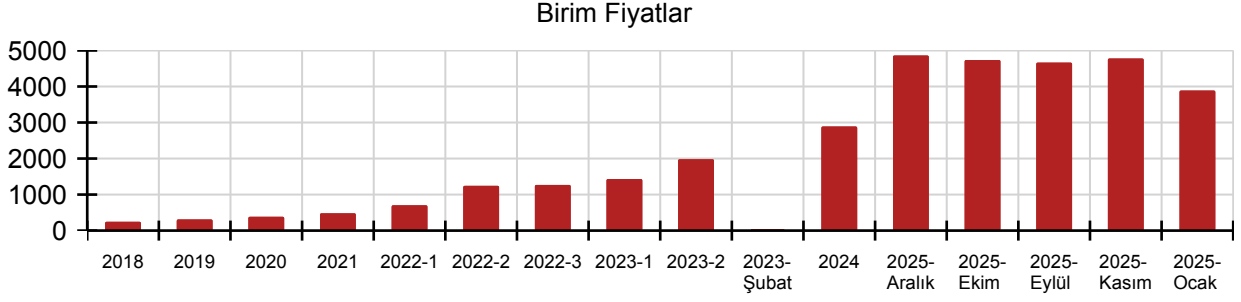

### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, en az 125 gr/m<sup>2</sup> galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla,  $\lambda=0,022$  W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                         |        |          |
| 20.625.3504 |                 | 150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                    | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                              | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                     | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.