# 25.622.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.622.1603** |
| Tanımı | 2 cam kapılı, en az 200 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 76682,56 | 2779,31 | 1389,66 |
| 2025-Kasım | 75284,19 | 2755,46 | 1377,73 |
| 2025-Ekim | 74777,53 | 2686,95 | 1343,48 |
| 2025-Eylül | 73803,86 | 2602,76 | 1301,38 |
| 2025-Ocak | 61237,50 | 2250,00 | 1125,00 |
| 2024 | 46590,00 | 1702,50 | 851,25 |
| 2023-2 | 39968,75 | 1031,25 | 515,63 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 30591,25 | 641,25 | 320,63 |
| 2022-3 | 22758,13 | 414,38 | 207,19 |
| 2022-2 | 22662,50 | 318,75 | 159,38 |
| 2022-1 | 15943,75 | 318,75 | 159,38 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.622.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

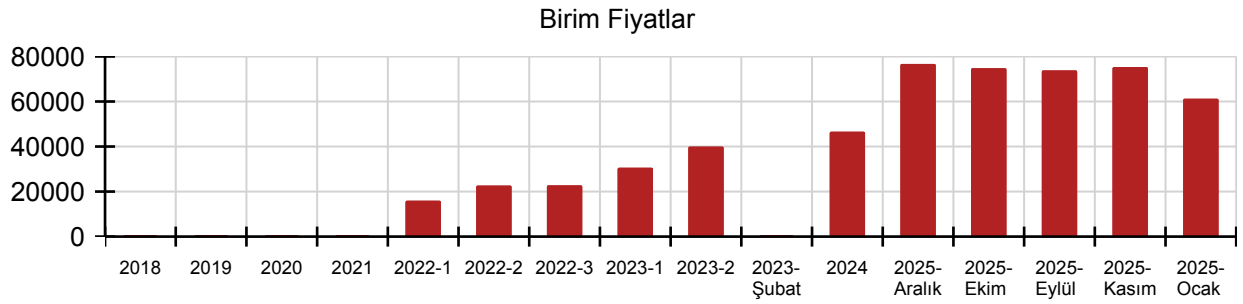


## Yapım Şartları

Dış yüzeyleri min. 0.60 mm iç yüzeyleri min. 0.50 mm üst tabla min. 1.0 mm, iç yüzey tabanı min. 0.50 mm kalınlıkta, paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar arasında 40-45 kg/m³ dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az bir adet çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar dijital termostatı olan buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt köşelerinde sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve boru ya da profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) bulunmalıdır. Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen, yüksekliği en az 90 cm olan Yatık Tip Şişe Soğutma Dolaplarının işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.622.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.622.1603 | | 2 cam kapılı, en az 200 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.