

## 25.360.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.360.1216 (239-516)</b>
<b>Tanımı</b>	Debisi m <sup>3</sup> /h: 30-40 Basıncı mSS (35-40), Dalgıç Tip Pis Su Pompası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	207388,64	3082,70	1541,35
2025-Kasım	205146,83	3056,25	1528,13
2025-Ekim	202519,83	2980,29	1490,15
2025-Eylül	198365,38	2886,90	1443,45
2025-Ocak	163495,63	2495,63	1247,82
2024	125655,00	1892,50	946,25
2023-2	92821,88	1146,88	573,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71209,25	696,75	348,38
2022-3	52671,81	449,31	224,66
2022-2	52568,13	345,63	172,82
2022-1	24083,13	345,63	172,82
2021	12826,26	226,44	113,22
2020	9518,74	185,54	92,77
2019	6824,46	157,89	78,95
2018	6450,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

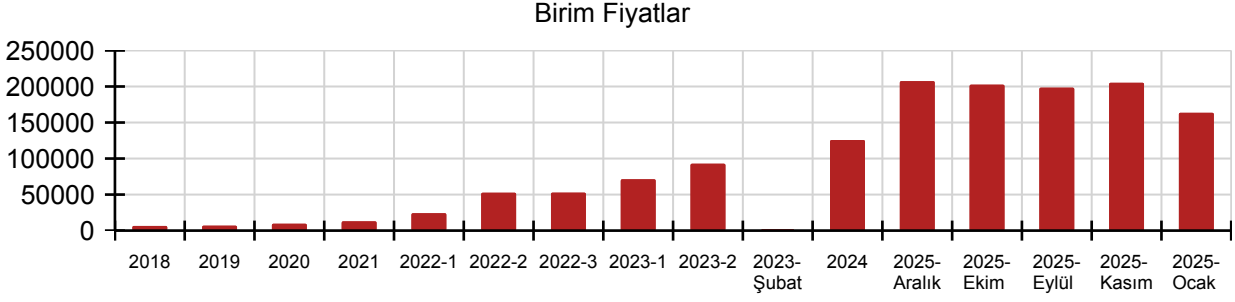

### Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 40 °C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu ile birlikte, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.360.1216		Debisi m <sup>3</sup> /h 30 - 40 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.