25.400.2575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.2575** **(230-1275)**
Tanımı	(10") 273 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	929,53	375,68	187,84
2025-Kasım	924,23	372,45	186,23
2025-Ekim	904,36	363,19	181,60
2025-Eylül	886,30	351,80	175,90
2025-Ocak	784,13	304,13	152,07
2024	585,53	230,53	115,27
2023-2	412,19	139,69	69,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,51	85,26	42,63
2022-3	215,59	55,01	27,51
2022-2	202,90	42,33	21,17
2022-1	126,70	42,33	21,17
2021	83,53	27,74	13,87
2020	67,36	22,73	11,37
2019	58,16	19,35	9,68
2018	46,00	13,60	6,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

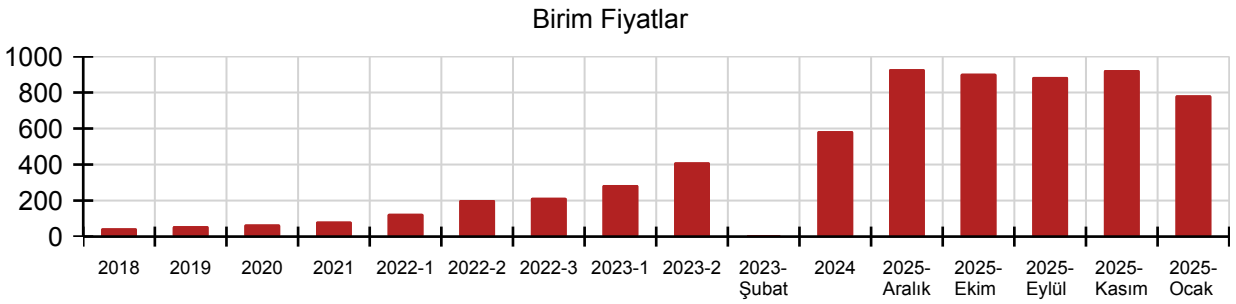

Yapım Şartları

Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2575 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2575		(10")273 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,510000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,510000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.