25.360.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.360.1201** **(239-501)**
Tanımı	Debisi m³/h: 5,0-10 Basıncı mSS (5,0 -10), Dalgıç Tip Pis Su Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20663,05	1739,38	869,69
2025-Kasım	20442,94	1724,45	862,23
2025-Ekim	20163,79	1681,59	840,80
2025-Eylül	19734,94	1628,90	814,45
2025-Ocak	16320,63	1408,13	704,07
2024	12532,50	1067,50	533,75
2023-2	9139,38	646,88	323,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6926,75	394,25	197,13
2022-3	5092,94	254,31	127,16
2022-2	5034,25	195,63	97,82
2022-1	4433,13	195,63	97,82
2021	2380,49	128,19	64,10
2020	1773,41	105,04	52,52
2019	1353,31	89,39	44,70
2018	1280,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

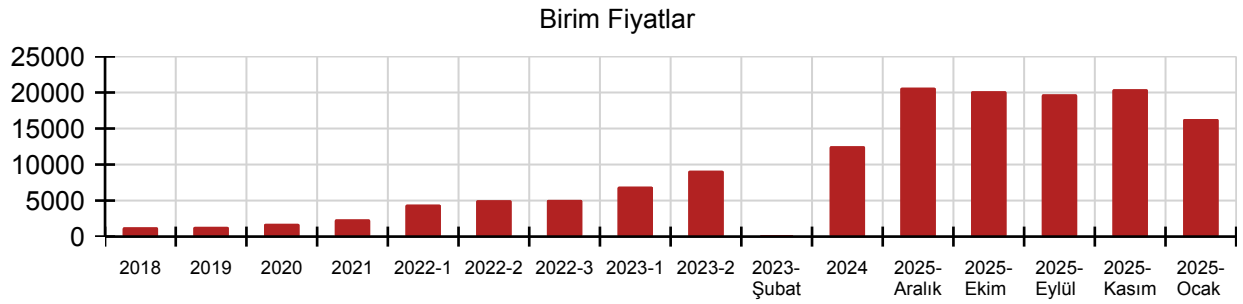

Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 40 °C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu ile birlikte, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.360.1201		Debisi m³/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.