

25.400.2542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.2542 (230-1242)

Tanımı Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-Cam Yünü Et Kalınlığı: 100 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	870.08	104.21	52.11
2025-Kasım	866.33	103.33	51.67
2025-Ekim	849.10	100.76	50.38
2025-Eylül	836.71	97.60	48.80
2025-Ocak	748.13	84.38	42.19
2024	555.20	63.95	31.98
2023-2	416.25	38.75	19.38
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	302.43	23.68	11.84
2022-3	247.21	15.28	7.64
2022-2	243.69	11.75	5.88
2022-1	133.63	11.75	5.88
2021	88.38	7.70	3.85
2020	70.85	6.31	3.16
2019	61.50	5.38	2.69
2018	50.50	3.65	1.83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

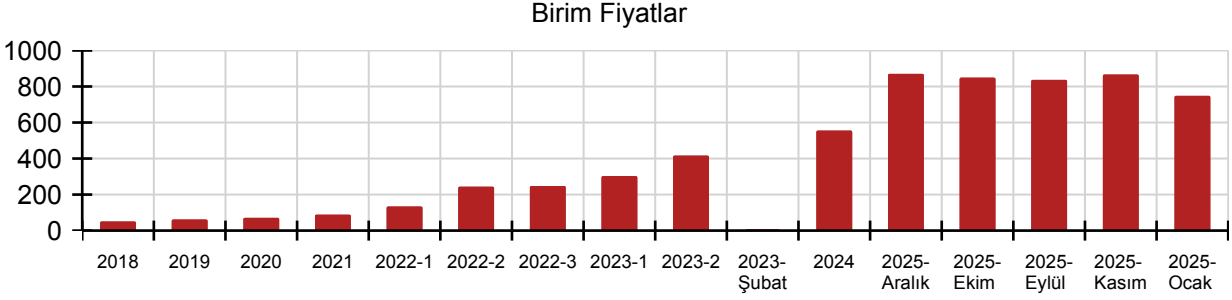

Yapım Şartları

Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilip boyuna kendinden yapışkanlı bindirme paylarının birleştirilmesi ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2542		Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.040000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.