25.400.5516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.5516** **(241-521)**
Tanımı	(1 ¼") 42 Ø mm 9 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71,73	36,14	18,07
2025-Kasım	71,19	35,83	17,92
2025-Ekim	69,65	34,94	17,47
2025-Eylül	67,76	33,84	16,92
2025-Ocak	57,63	29,25	14,63
2024	49,18	22,18	11,09
2023-2	34,19	13,44	6,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,56	8,19	4,10
2022-3	18,10	5,29	2,65
2022-2	16,89	4,08	2,04
2022-1	13,39	4,08	2,04
2021	12,00	2,66	1,33
2020	9,66	2,19	1,10
2019	9,36	1,88	0,94
2018	7,55	1,65	0,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.5516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

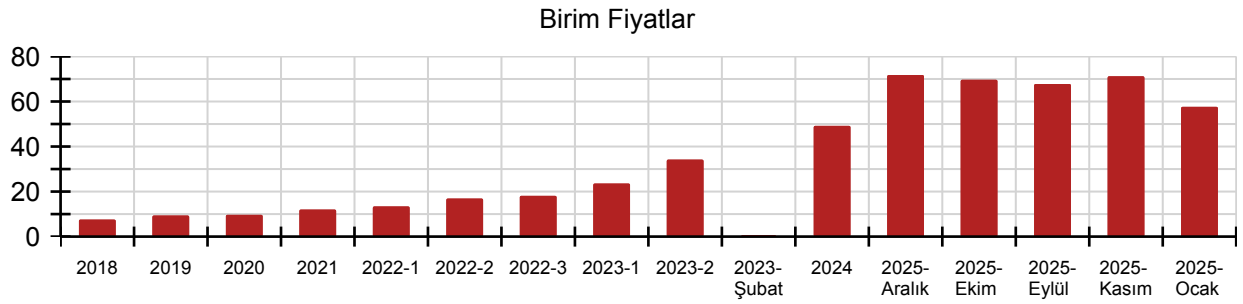

Yapım Şartları

TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0 °C'de ? 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve sac kaplama bedeli hariç).
Not: (4") 114 Ø mm'den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1800'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.5516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.5516		(1 ¼") 42 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,050000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.