

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.6709/A (202-1010/A)
Tanımı	DN 300 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16008,68	3404,64	1702,32
2025-Kasım	15932,34	3375,44	1687,72
2025-Ekim	15772,74	3291,53	1645,77
2025-Eylül	15445,10	3188,39	1594,20
2025-Ocak	13216,88	2756,25	1378,13
2024	12444,38	2088,75	1044,38
2023-2	9894,38	1265,63	632,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7411,88	774,38	387,19
2022-3	4923,75	499,70	249,85
2022-2	4808,45	384,38	192,19
2022-1	3065,63	384,38	192,19
2021	1680,35	251,91	125,95
2020	1349,19	206,45	103,23
2019	1169,40	175,70	87,85
2018	942,00	204,00	102,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

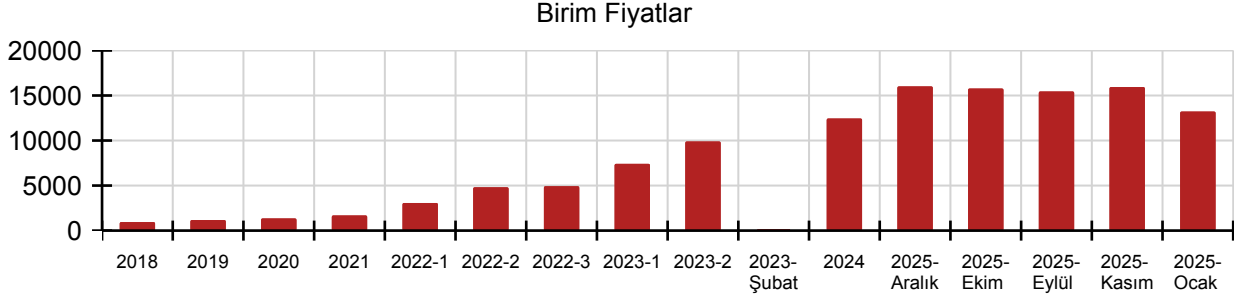

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6709/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.