

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.6705/A (202-1006/A)
Tanımı	DN 125 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4918,74	2042,79	1021,40
2025-Kasım	4890,47	2025,27	1012,64
2025-Ekim	4822,85	1974,90	987,45
2025-Eylül	4709,72	1913,03	956,52
2025-Ocak	4040,63	1653,75	826,88
2024	3615,75	1253,25	626,63
2023-2	2728,13	759,38	379,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1977,75	464,63	232,32
2022-3	1627,04	299,82	149,91
2022-2	1557,84	230,63	115,32
2022-1	1035,00	230,63	115,32
2021	596,30	151,14	75,57
2020	479,99	123,87	61,94
2019	415,10	105,42	52,71
2018	282,00	46,50	23,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

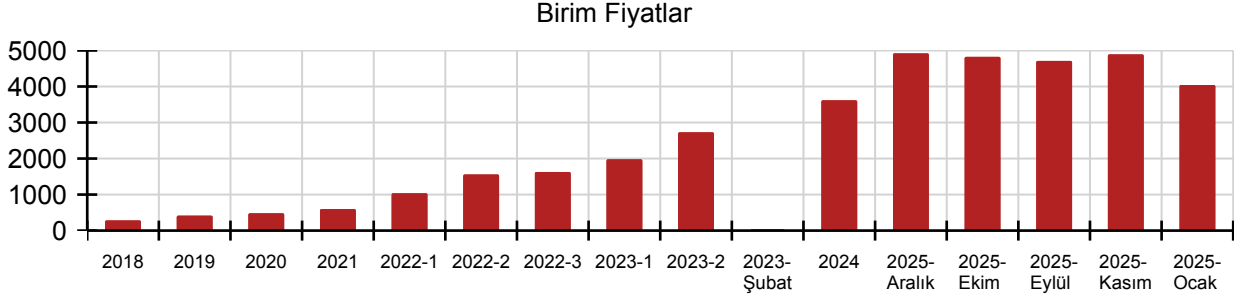

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.