

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.400.9207 (245-207)</b>
<b>Tanımı</b>	300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	430,11	173,70	86,85
2025-Kasım	424,83	172,21	86,11
2025-Ekim	415,18	167,94	83,97
2025-Eylül	408,34	162,68	81,34
2025-Ocak	362,20	140,63	70,32
2024	291,63	106,88	53,44
2023-2	221,66	64,69	32,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	164,95	39,38	19,69
2022-3	134,59	25,31	12,66
2022-2	128,69	19,41	9,71
2022-1	92,46	19,41	9,71
2021	59,84	19,69	9,85
2020	41,20	16,15	8,08
2019	36,99	13,74	6,87
2018	28,36	10,85	5,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

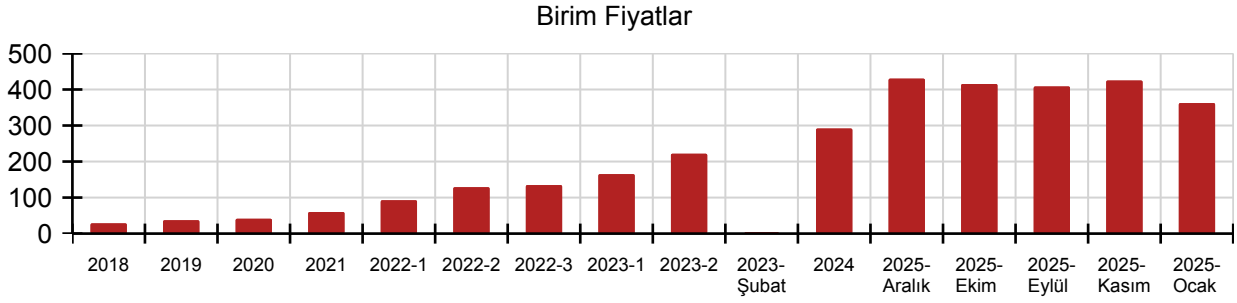

### Yapım Şartları

Isıtma-sođutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	4,830000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.