

## 25.175.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.175.1208 (110-508)</b>
<b>Tanımı</b>	2.000 Litre, Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Sihhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	176812.15	10283.56	5141.78
2025-Kasım	174927.29	10187.69	5093.85
2025-Ekim	172340.46	9941.00	4970.50
2025-Eylül	169135.23	9631.38	4815.69
2025-Ocak	146991.36	8323.73	4161.87
2024	124375.42	6319.91	3159.96
2023-2	88198.84	3848.71	1924.36
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	58625.60	2377.06	1188.53
2022-3	32783.29	1564.13	782.07
2022-2	32473.67	1220.11	610.06
2022-1	21439.47	1184.13	592.07
2021	14460.58	770.54	385.27
2020	9452.51	633.91	316.96
2019	8560.49	539.95	269.98
2018	7191.00	361.00	180.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

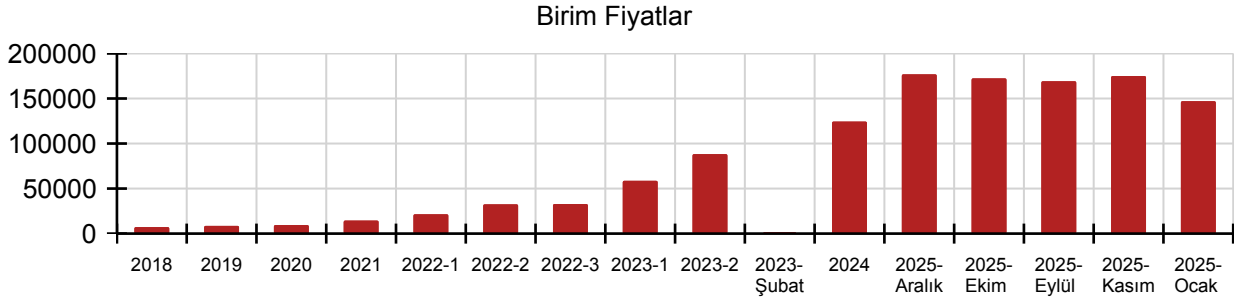

### Yapım Şartları

0

TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.