

25.175.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.175.1311 (110-600/11)

Tanımı Çift cidarlı, 4.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	319889.15	14012.60	7006.30
2025-Kasım	316468.84	13877.09	6938.55
2025-Ekim	311833.43	13545.25	6772.63
2025-Eylül	306087.88	13124.58	6562.29
2025-Ocak	266032.07	11341.19	5670.60
2024	229380.60	8617.33	4308.67
2023-2	163021.42	5259.91	2629.96
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	108409.82	3267.86	1633.93
2022-3	60545.70	2169.50	1084.75
2022-2	60125.59	1702.71	851.36
2022-1	39515.18	1630.75	815.38
2021	26655.30	1057.83	528.91
2020	17367.37	871.81	435.91
2019	16166.48	742.89	371.45
2018	12951.00	503.00	251.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

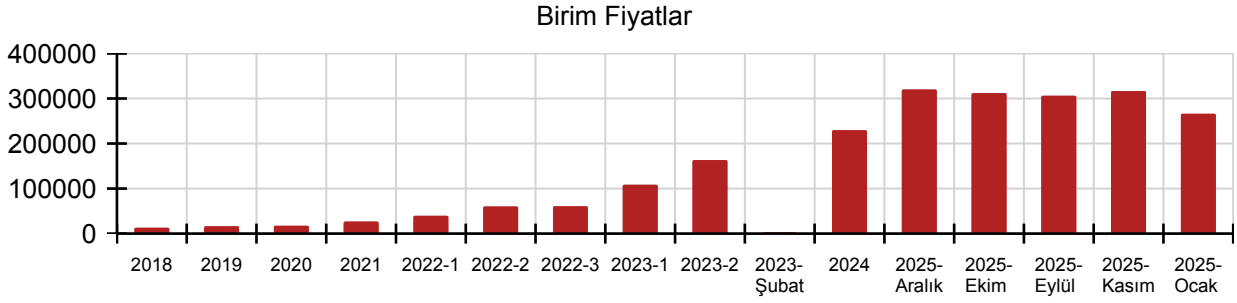

Yapım Şartları

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedeli BFT 25.175.1200'deki gibi ödenecektir.

TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.