

## 35.515.5122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.515.5122</b>                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 3x2x0,5+0,5, PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu |
| <b>Birimi</b>  | m                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                      |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 65,64        | 48,64         | 24,32           |
| 2025-Kasım  | 64,95        | 48,21         | 24,11           |
| 2025-Ekim   | 63,16        | 47,03         | 23,52           |
| 2025-Eylül  | 61,31        | 45,54         | 22,77           |
| 2025-Ocak   | 52,89        | 39,38         | 19,69           |
| 2024        | 28,51        | 19,19         | 9,60            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.5122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

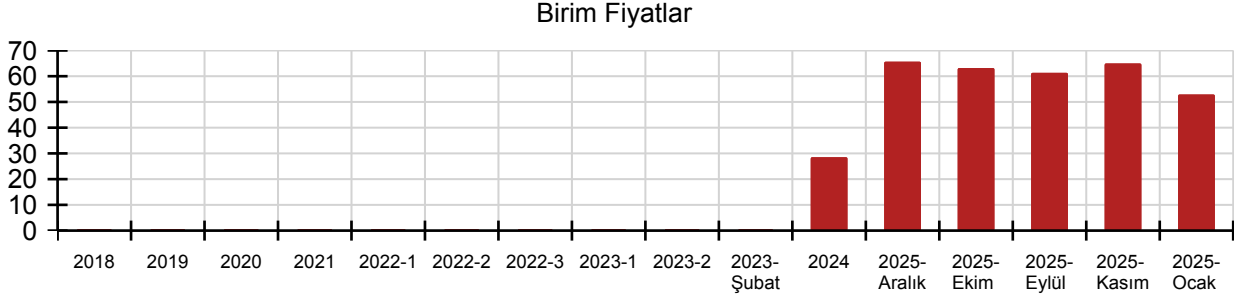

### Yapım Şartları

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, LSOH dış kılıflı (TS EN 50290-2-27), TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2, TS EN IEC 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.5122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                |        |          |
| 30.515.5122 |                 | 3x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                           | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                    | Saat   | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                           | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.