

## 35.510.4240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.510.4240</b>
<b>Tanımı</b>	30x2x0,5+0,5, PDV Dahili Telefon Kablosu
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	216,88	69,49	34,75
2025-Kasım	213,96	68,89	34,45
2025-Ekim	207,04	67,18	33,59
2025-Eylül	201,80	65,06	32,53
2025-Ocak	173,39	56,25	28,13
2024	130,58	40,47	20,24
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.4240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

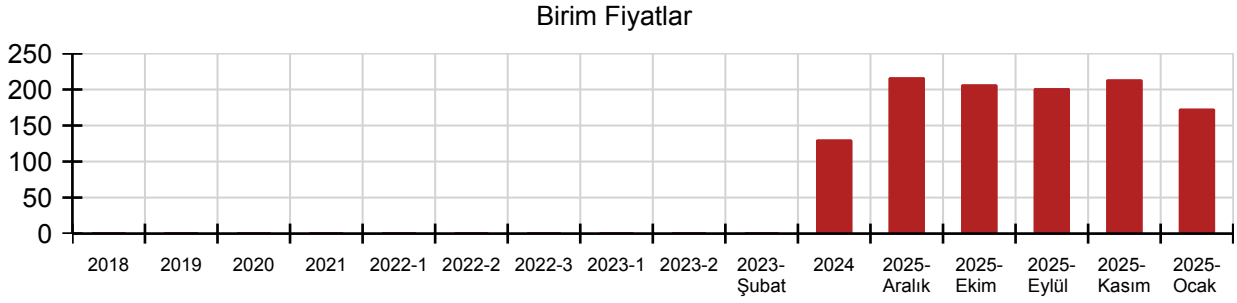

### Yapım Şartları

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), polietilen yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-23, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe? uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlıđı TSE K 116'ya uygun kablunun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dâhil.

## 35.510.4240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4240		30x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.