

43.522.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.522.1114 (36.11524)

Tanımı Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 82,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 776,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1064,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1535,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 75,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2302,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 194,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 128,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 161,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 92,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 72,09 | 0,00 | 0,00 |

43.522.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

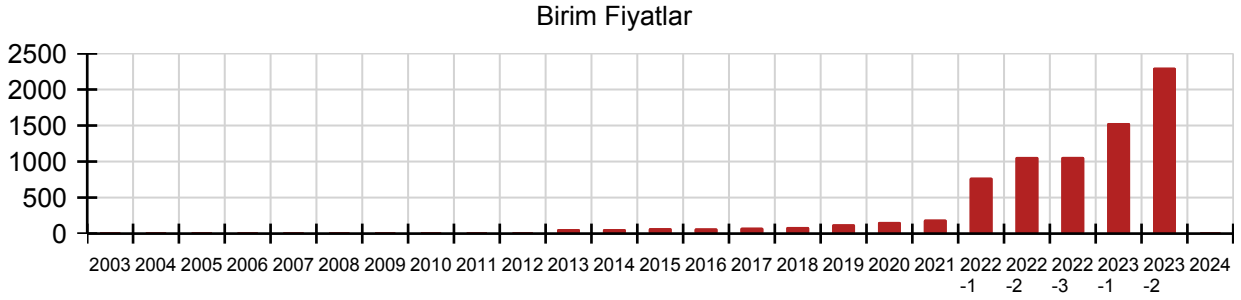

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, dış çapı Ø75 - Ø355 mm, 11°- 90° PVC boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; dirseklerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 40.122.1114 | 08.76524 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,044000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.