

35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.510.2100 (816-101)
Tanımı	Paralel Telefon sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1236.14	934.61	467.31
2025-Kasım	1224.58	926.60	463.30
2025-Ekim	1193.60	903.56	451.78
2025-Eylül	1159.78	875.25	437.63
2025-Ocak	1000.40	756.63	378.32
2024	290.00	136.00	68.00
2023-2	133.00	71.50	35.75
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	93.50	44.60	22.30
2022-3	65.50	28.80	14.40
2022-2	58.84	22.10	11.05
2022-1	33.10	22.10	11.05
2021	24.30	17.00	8.50
2020	22.60	17.00	8.50
2019	19.80	14.40	7.20
2018	15.90	11.40	5.70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

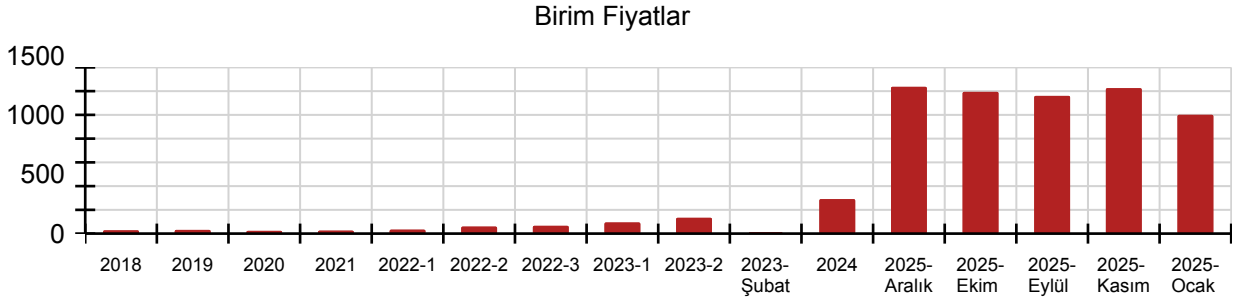

Yapım Şartları

Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS EN 60708) kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den fazlası için BFT No 35.510.0000'dan ödeme yapılır.

35.510.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4110		2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	5.000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5.000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.510.2300		Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.590000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.240000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.