

## 35.510.4135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.510.4135</b>
<b>Tanımı</b>	20x2x0,5+0,5. VBV Dahili Telefon Kablosu
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	171.09	65.63	32.82
2025-Kasım	168.86	65.06	32.53
2025-Ekim	163.53	63.45	31.73
2025-Eylül	159.29	61.45	30.73
2025-Ocak	136.94	53.13	26.57
2024	99.81	35.34	17.67
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.4135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

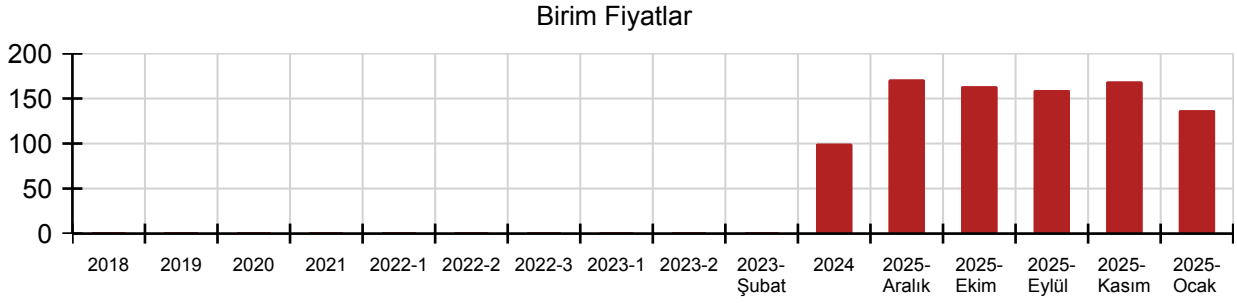

### Yapım Şartları

Elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 60708, TS EN 50290-2-21, TS IEC 60189-2), yalıtılmış iletkenlerden oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile beraber polyester bant ile kaplı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe? uygun olarak üretilmiş, dış kılıf kalınlığı TSE K 116'ya uygun kablunun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj dâhil.

## 35.510.4135 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4135		20x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.