

## 35.515.3087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.515.3087 (880-3087)

**Tanımı** 18x2x2.50 mm<sup>2</sup>, LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1182.16	135.10	67.55
2025-Kasım	1164.60	133.95	66.98
2025-Ekim	1124.16	130.61	65.31
2025-Eylül	1097.90	126.53	63.27
2025-Ocak	941.51	109.38	54.69
2024	640.00	23.60	11.80
2023-2	486.00	12.40	6.20
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	369.00	7.70	3.85
2022-3	333.00	4.95	2.48
2022-2	331.82	3.80	1.90
2022-1	86.50	3.80	1.90
2021	51.50	2.90	1.45
2020	36.80	2.35	1.18
2019	28.50	2.00	1.00
2018	19.80	1.55	0.78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.3087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

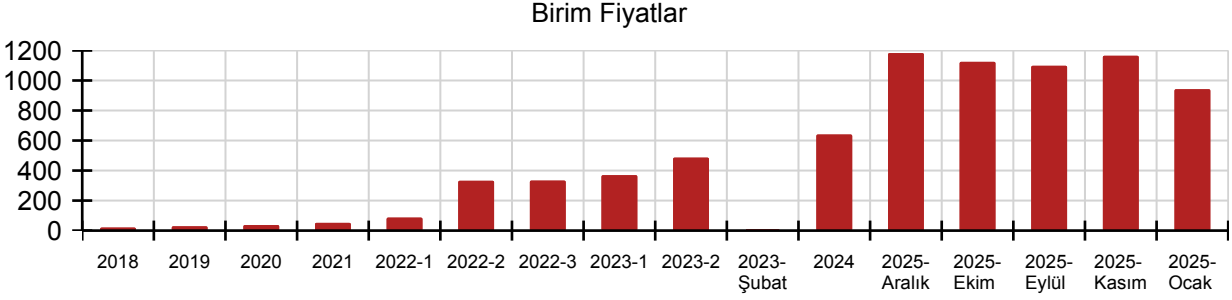

### Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı  $-30^{\circ}\text{C}$  ile  $+70^{\circ}\text{C}$  aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR komponent, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büküm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR komponent (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.3087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.3087		18x2x2.50 mm <sup>2</sup> / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.210000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.