35.515.3089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.515.3089** **(880-3089)**
Tanımı	25x2x2.50 mm², LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1390,65	148,24	74,12
2025-Kasım	1369,89	146,96	73,48
2025-Ekim	1322,21	143,30	71,65
2025-Eylül	1291,43	138,83	69,42
2025-Ocak	1107,39	120,00	60,00
2024	755,00	23,60	11,80
2023-2	575,00	12,40	6,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,00	7,70	3,85
2022-3	395,00	4,95	2,48
2022-2	393,42	3,80	1,90
2022-1	102,00	3,80	1,90
2021	60,50	2,90	1,45
2020	43,30	2,35	1,18
2019	33,50	2,00	1,00
2018	23,30	1,55	0,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.3089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

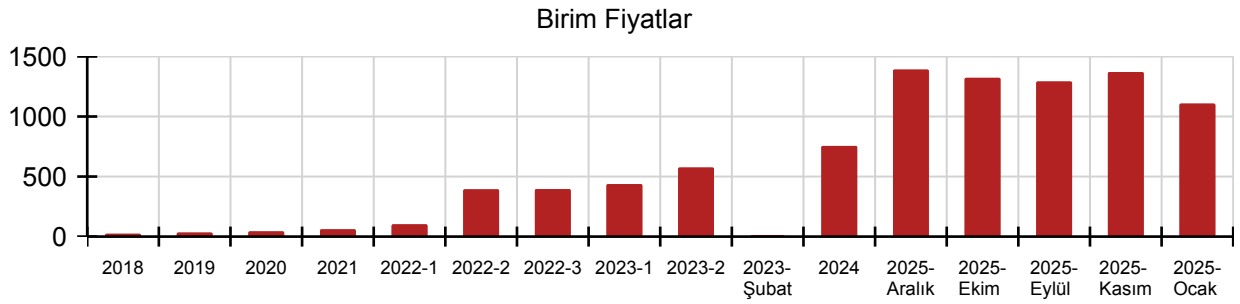

Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.3089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.3089		25x2x2.50 mm2 / Lıh(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,230000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.